



令和4年度予算のあらまし

収益的

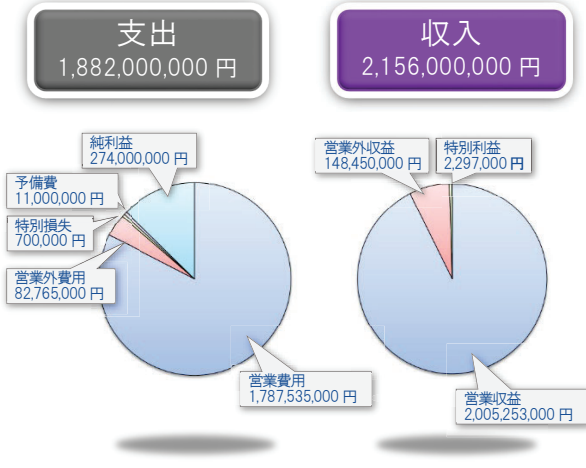

資本的

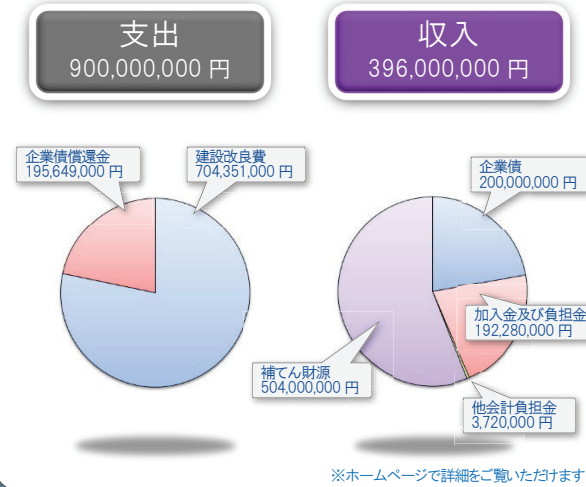

— 議会結果 —

次の議会で各議案が審議され、原案のとおり可決されました。

二月定例会

令和4年2月25日に開催されました。

- ・北名古屋水道企業団の育児休業に関する条例の一部改正について
- ・愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について
- ・令和4年度北名古屋水道企業団水道事業会計予算について
- ・今定例会において次の一般質問が行われました

岩村みゆき議員

配水が停止された豊山配水場について

よくあるお問い合わせQ & A

- Q1 水道メーターより先の屋内給水装置の修理をしてほしい。
A 北名古屋水道企業団の指定給水装置工事事業者へ修理依頼してください。
※事業者の一覧はホームページでご覧いただけます。
- Q2 クレジットカードで水道料金を支払いたい。
A クレジットカードによるお支払いは取り扱っておりません。口座振替、直接納付またはスマホ決済をご利用ください。

水質検査計画・検査結果

北名古屋水道企業団では、水質検査計画に基づき、水質検査を行っています。

- ◆水道水は
省略不可能な9項目を毎月、水源状況から影響が少ないと判断できる一部の項目を除いた全項目を3月に1回、その内の年1回は全項目を検査しています。
- ◆原水は
消毒副生成物等を除いた全項目を年1回検査とされていますが、過去の検出状況等を考慮し、的確な頻度で検査を実施しています。

水質検査計画及び水道水の水質検査結果は、ホームページで公開しています。



貯水槽水道の管理・清掃

小規模貯水槽水道（10m³以下）を設置されている方は、次のことに努めてください。

- ◆掃除 1年以内ごとに1回、定期に水槽の掃除を行ってください。
- ◆点検 有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な点検を行ってください。
- ◆検査 1年以内ごとに1回、定期に給水栓から出る水の色、濁り、臭い、味の状態及び残留塩素の有無について検査を行ってください。
- ◆措置 給水する水の異常を知ったときは、直ちに給水を停止し、適切な措置をとってください。